


災害時における浄化槽状況確認チェックシート

【大きな地震がおこったら】

次の4つのチェック項目で浄化槽が使えるか確認して下さい。

【確認箇所】	【確認内容】	【チェック】
流入管・浄化槽本体	① 浄化槽本体が浮上または沈下している。	
	② 浄化槽本体の周囲で水が漏れている。	
	③ トイレから水を流しても浄化槽まで流れてこない。	
消毒剤 (マンホール内)	④ 白い薬剤が入った筒が倒れている。もしくは見当たらない。 (倒れていても立てることができれば問題ありません。)	

- ブレーカーが落ちてしまう場合は、電気工事業者または電気保安協会に連絡して下さい。
- ブロフに異常がある場合は、コンセントを抜いて保守点検業者に連絡して下さい。
(感電防止のため、ゴム手袋を着用して下さい。)
- 浄化槽のフタを開けて確認して下さい。(ロックは10円硬貨などで開の方に戻すと解除することができます。)

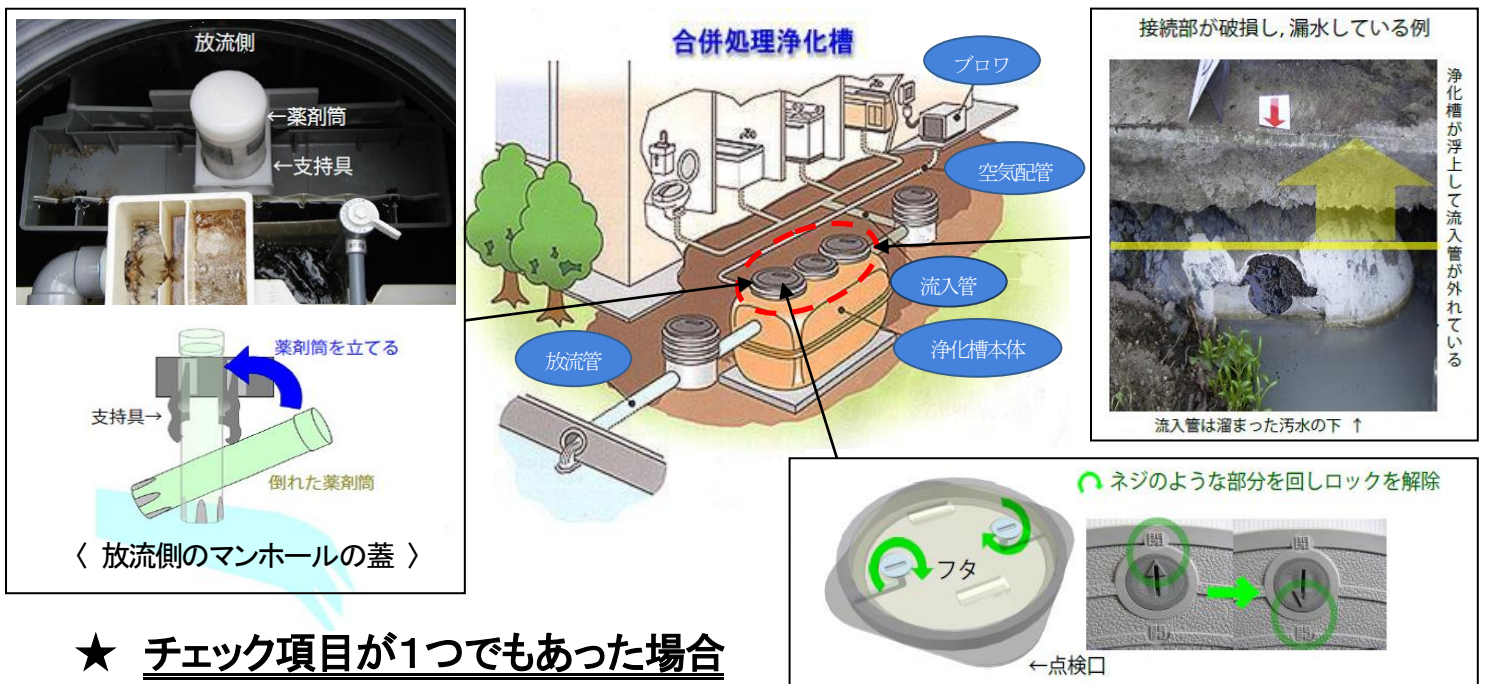


★ チェック項目が1つでもあった場合

浄化槽の**使用はできません**。
修理等の処置が必要ですので、**保守点検業者**に連絡して下さい。

★ チェック項目がない場合

暫定的に浄化槽の**使用は可能**と判断します。
暫定的な使用期間は**最長3ヶ月**を目途とします。
暫定的な使用期間中に消毒剤切れや水漏れ、悪臭などが発生した場合は
使用を中止して**保守点検業者**に連絡して下さい。

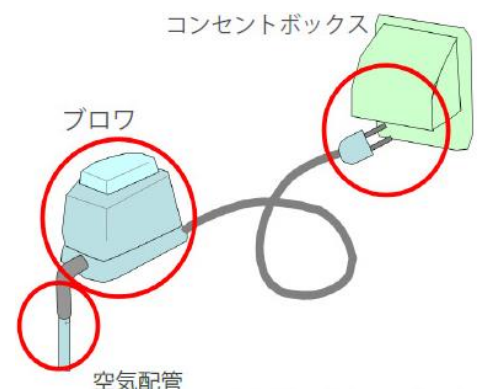

掛川市役所 下水道課
TEL (0537) 21-1170

判断基準は、環境省の「災害時の浄化槽被害等対策マニュアル第2版」を基に作成しています。